

## **AXING-20 éves energetikai szakeferens jelentés**

**Cégnév: Deltachem Kft**

**Időszak: 2023**

### **Általános tudnivalók az AXING-20 éves energetikai szakreferens jelentésről:**

A jelentés a Deltachem Kft 2023 évi energia felhasználási adatainak összefoglalása, amelyet az Axing Zrt készít ügyfelei számára. A jelentés a rendszeresen elkészített havi jelentések összesítése, és az energetikai, energia hatékonysági adatok, információk, statisztikák vonatkozásában kínál rendszerezett áttekintést.

A jelentés kiadása összhangban van az alábbi jogszabályokban, illetve azokhoz készített kiegészítő adatforrásokban foglalt rendelkezésekkel:

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
- MEKH\_ENHAT\_VALLALAT abev nyomtatványkitöltő rendszer, kitöltési útmutató
- MEKH Energhatékonyág GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A jelentés a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet és az Axing Zrt. között létrejött „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS energetikai szakreferensi tevékenység ellátására” dokumentum alapján készült és az abban foglalt energia hatékonysággal kapcsolatos feladatainak teljesítésére szolgál.

A jelentés szerzői jogainak tulajdonosa az Axing Zrt, aki kifejezetten tiltja a dokumentum egészének, formátumának, egyes részeinek szerzői engedély nélküli olyan felhasználását, ami a szerző feltűntetése nélkül történik. A jelentés egyedi példányának felhasználói joga a konkrét Axing Zrt-vel szerződött gazdálkodó szervezet, amely címzettje a jelentésnek.

A jelentés adattartalmát a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdonát képező energia fogyasztási és energia költség adatok képezik, amelyek rendszeres elektronikus adatcsere, vagy egyedi adatszolgáltatás útján kerültek az AXING-20 rendszerbe. Az adatok összesítésének szabályait a MEKH energia hatékonysággal kapcsolatos adatszolgáltatások rendjét meghatározó elnöki rendeletei határozzák meg.

A jogszabályokban előírt minimum követelmények teljesítése mellett az Axing Zrt. törekszik arra, hogy a jelentés tartalma elősegítse a gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát, az energia felhasználásának csökkentését. A gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát jelentősen befolyásolja a munkavállalók, illetve más érintettek szemlélete, hozzáállása. A jelentés kifüggesztése, illetve az érintettek részére történő eljuttatása az érintettek energia felhasználással, energia költségekkel, illetve energia hatékonysággal kapcsolatos ismereteit bővíti, a gazdálkodó szervezeten belüli szemléletformálási intézkedésnek minősül.

A jelentés tartalmát az Axing Zrt. folyamatosan fejleszti, és szívesen veszi a jelentéssel kapcsolatos visszajelzéseket, kéréseket, észrevételeket a [kapcsolat@axing.hu](mailto:kapcsolat@axing.hu) e-mail címen.


## Energiafogyasztási adatok:

Cégnév: Deltachem Kft

Időszak: 2023

| energiahordozó   | mértékegység | épület | tevékenység | szállítás | összesen | végő energia [kWh]  | CO2 kibocsátás [ton] |
|------------------|--------------|--------|-------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|
| villamos energia | kWh          | 16 576 | 259 692     | 0         | 276 268  | 276 268.35          | 100.84               |
| földgáz          | Nm3          | 20 139 | 263 692     | 0         | 283 831  | 2 987 607.56        | 606.48               |
| gázolaj          | liter        | 0      | 1 390       | 41 396    | 42 787   | 418 586.52          | 105.48               |
|                  |              |        |             |           |          | <b>3 682 462.43</b> | <b>812.81</b>        |

végő energia

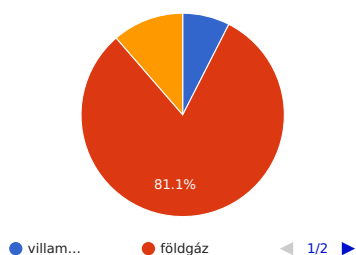

## CO2 kibocsátással kapcsolatos információk:

Az éves energia felhasználásból származó összesített CO2 kibocsátás: **812.81** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

| személyautóval megtett út                                                           | tengerentúli repülőút                                                               | azonos mennyiséget elnyelő erdőterület                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>4 064 030 km</b>                                                                 | <b>542 db</b>                                                                       | <b>1 935 ha</b>                                                                       |


## Végőenergia-fogyasztás éves alakulása [MWh]:

A "végőenergia-fogyasztás" a végfelhasználók (ipar, közlekedés, háztartások, szolgáltatások és a mezőgazdaság) számára szolgáltatott, az általuk ténylegesen felhasznált energia mennyiségét jelöli.

Cégnev: Deltachem Kft

Időszak: 2023

| energia-hordozó  | 2023-01       | 2023-02       | 2023-03       | 2023-04       | 2023-05       | 2023-06       | 2023-07       | 2023-08       | 2023-09       | 2023-10       | 2023-11       | 2023-12       | Összesen        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| villamos energia | 20,77         | 19,27         | 26,68         | 21,06         | 26,49         | 21,92         | 26,24         | 25,68         | 28,82         | 28,41         | 21,46         | 9,48          | 276,27          |
| földgáz          | 255,03        | 224,32        | 315,80        | 234,71        | 296,54        | 234,91        | 258,23        | 261,28        | 288,59        | 288,58        | 222,92        | 106,70        | 2 987,61        |
| gázolaj          | 23,05         | 24,34         | 36,51         | 30,74         | 41,69         | 38,18         | 37,09         | 37,35         | 40,63         | 34,32         | 40,25         | 34,45         | 418,59          |
| <b>Összesen</b>  | <b>298,85</b> | <b>267,93</b> | <b>378,99</b> | <b>286,51</b> | <b>364,72</b> | <b>295,01</b> | <b>321,56</b> | <b>324,30</b> | <b>358,04</b> | <b>351,30</b> | <b>284,63</b> | <b>150,62</b> | <b>3 682,46</b> |

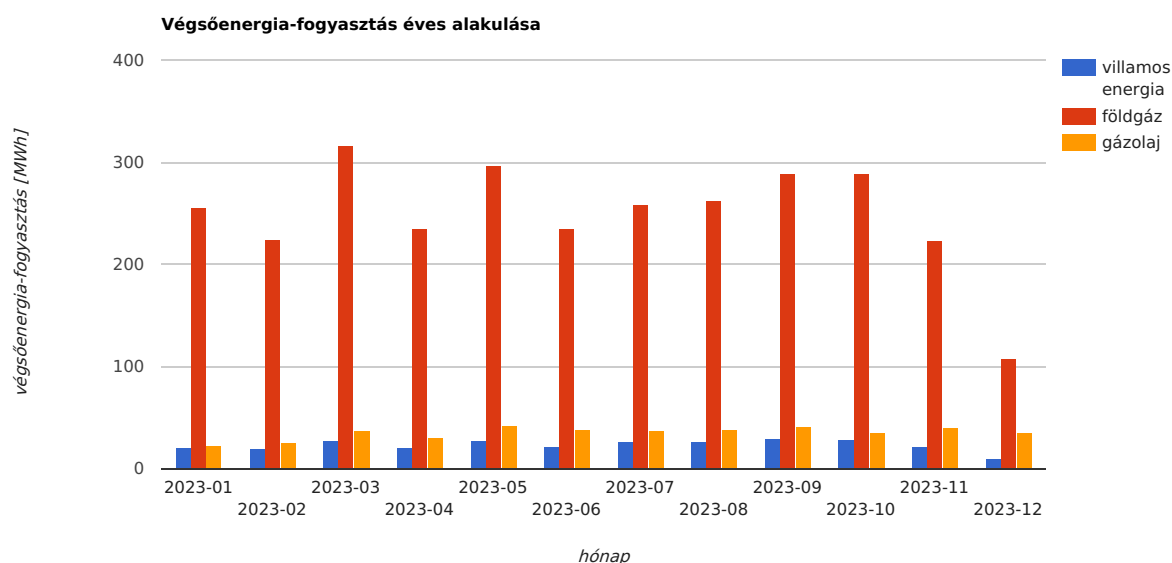


**Energiafelhasználás telephelyenként:**

**Cégnév: Deltachem Kft**

**Időszak: 2023**

| név                         | cím                                | villamos energia [kWh] | földgáz [Nm3]  | távhő [MJ] | egyéb energiahordozók [MWh] | végő energia [MWh] | CO2 kibocsátás [ton] |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| Deltachem_Szigetszentmiklos | Szigetszentmiklós<br>Leshegy u. 6. | 276 268                | 283 831        | 0          | 419                         | 3 682,46           | 812,81               |
| <b>Összesen</b>             |                                    | <b>276 268</b>         | <b>283 831</b> | <b>0</b>   | <b>419</b>                  | <b>3 682</b>       | <b>813</b>           |

**Energiafelhasználás telephelyenként:**

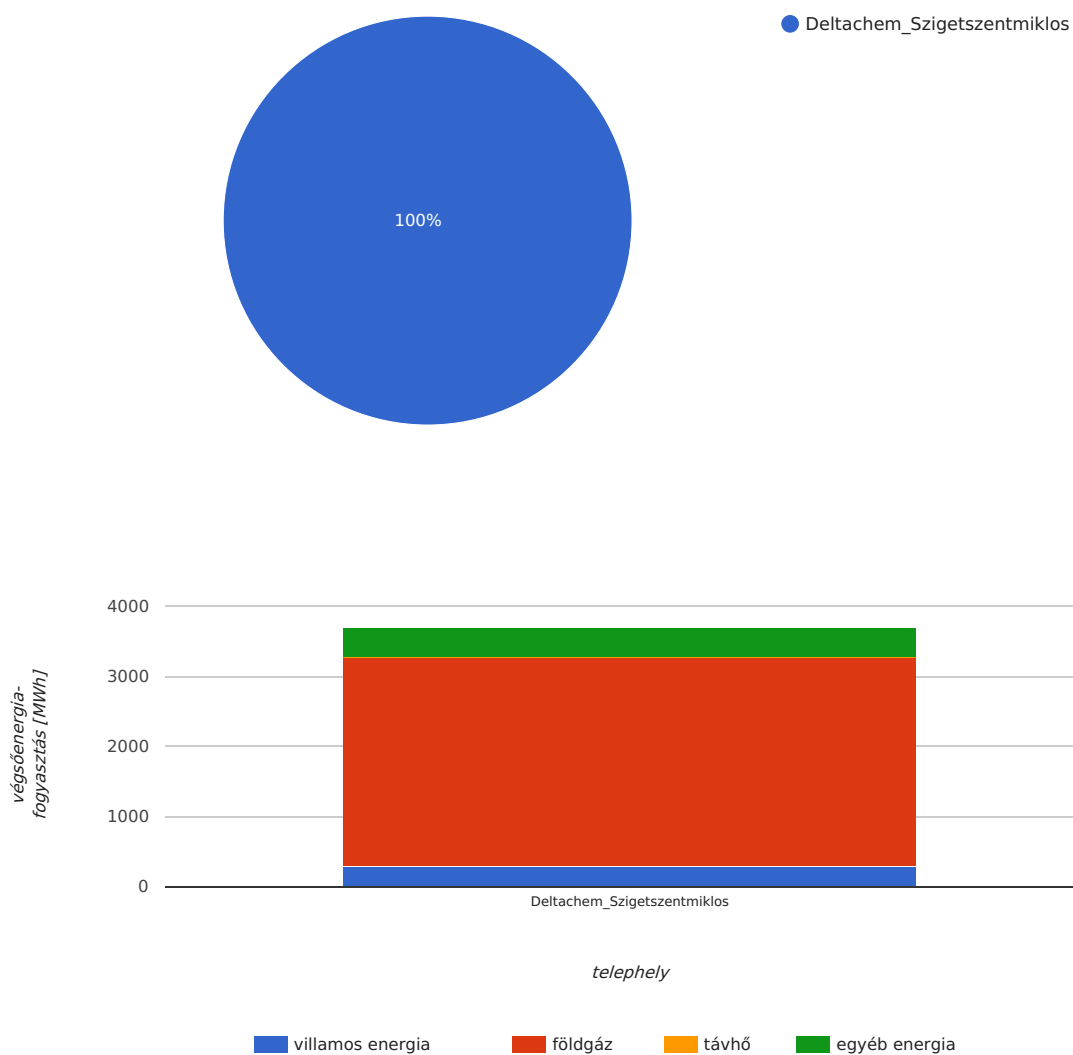

**Megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel elért energiamegtakarítás**

A(z) Deltachem Kft 2023. évben nem hajtott végre energiahatékonyságot növelő intézkedést.

**Cégnév: Deltachem Kft****Időszak: 2023****Villamosenergia almérők és mért fogyasztások:**

1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírja az almérő telepítési kötelezettséget a szakreferens igénybevételére kötelező szervezetek számára.

A fenti rendelet az alábbi telepítési pontokat írja elő:

2021.01.01.-ig

- 100kW-nál magasabb névleges teljesítményű önálló villamos berendezésekre, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja a 2000 üzemóra/évet
- 150kW-nál magasabb névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja a 2000 üzemóra/évet

2023.01.01-ig

- 50kW-nál magasabb névleges teljesítményű önálló villamos berendezésekre, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja az 1000 üzemóra/évet
- 70kW-nál magasabb névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja az 1000 üzemóra/évet
- 100kW-nál magasabb egyidejű teljesítményű, egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések elé figyelmen kívül hagyva azokat a berendezéseket, amelyek a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje nem haladja meg az 1000 üzemóra/évet

Telepítési terv elkészíthető: <https://almero.axing.hu>

**A kötelezettség teljesítése érdekében kérjük mielőbb vegye fel a kapcsolatot az Axing Zrt-vel a [kapcsolat@axing.hu](mailto:kapcsolat@axing.hu) e-mail címen.**